


VASI GEOTECHNIKA KFT

Laboratórium: 9700 Szombathely Zanati ut 4. tel: +36 20/9614-233

www.geo-technika.hu e-mail: info@geo-technika.hu



Víztartalom és Atterberg határok
/water content and Atterberg limits/

Vizsgálati eredmények
labor Nr: 2011/98

Az alkalmazott szabvány: MSZE CEN ISO/TS 17892-1 és -12 az alkalmazott módszer folyáshatár megállapításhoz: Casagrande készülék

Helyszín, munka megnevezése: Sopron GYESEV


A minta származási helye: 1. sz. fúrás 3,3 méter

A mintavétel időpontja: 2011.07.13.

A vizsgálat időpontja: 2011.07.15.

Laboráns: Mészáros Ferenc

		tára / g /	tára + Gn / g /	tára + Go / g /	N.
víztartalom w		128,01	149,44	144,34	
folyási határ wL	1	57,54	71,99	66,23	41
	2	112,02	125,46	119,83	23
	3	109,15	123,38	117,24	19
	4	121,93	134,16	129,22	45
sodrési határ wp	1	113,17	124,20	121,46	
	2	113,02	123,37	120,83	

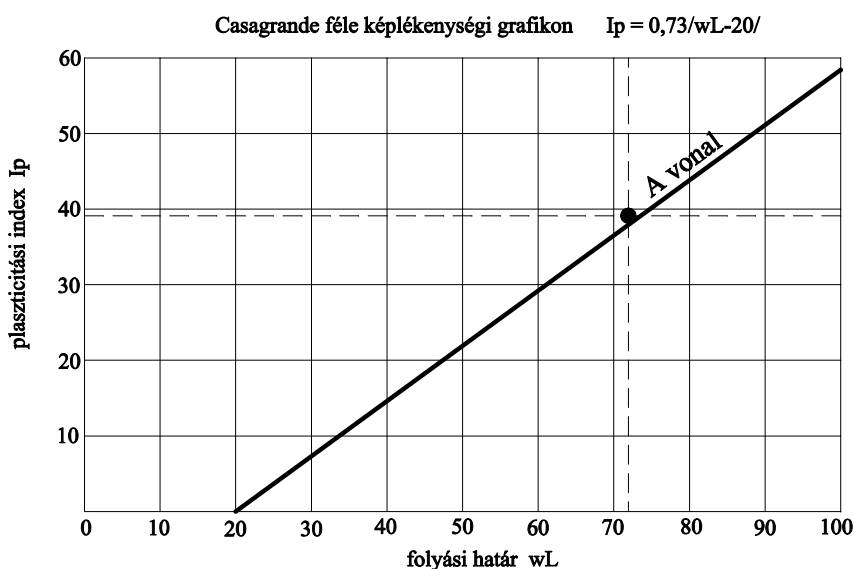

Eredmények

A minta megnevezése: kövér agyag

víztartalom w %	31,23
folyási határ wL %	71,92
sodrési határ wp %	32,79
plaszticitási index I_p %	39,13
konzisztencia index I_c	1,04
állapot minősítése	kemény