


VASI GEOTECHNIKA KFT

Laboratórium: 9700 Szombathely Zanati ut 4. tel: +36 20/9614-233

www.geo-technika.hu e-mail: info@geo-technika.hu



Víztartalom és Atterberg határok
/water content and Atterberg limits/

Vizsgálati eredmények
labor Nr: 2011/101

Az alkalmazott szabvány: MSZE CEN ISO/TS 17892-1 és -12 az alkalmazott módszer folyáshatár megállapításhoz: Casagrande készülék

Helyszín, munka megnevezése: Sopron GYESEV


A minta származási helye: 3. sz. fúrás 3,6 méter

A mintavétel időpontja: 2011.07.13.

A vizsgálat időpontja: 2011.07.15.

Laboráns: Mészáros Ferenc

		tára / g /	tára + Gn / g /	tára + Go / g /	N.
víztartalom w		132,87	162,69	155,96	
folyási határ wL	1	26,37	38,33	33,78	40
	2	57,00	67,66	63,50	27
	3	115,15	128,02	122,87	19
	4	57,35	71,00	65,31	14
sodrési határ wp	1	109,80	122,52	119,45	
	2	111,11	121,71	119,10	

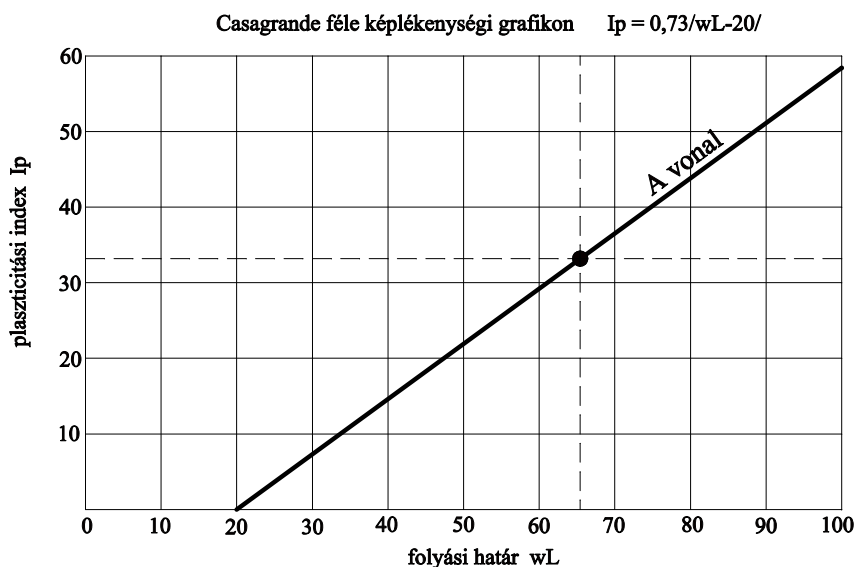

Eredmények

A minta megnevezése: kövér agyag

víztartalom w %	29,15
folyási határ wL %	65,42
sodrési határ wp %	32,24
plaszticitási index I_p %	33,18
konzisztencia index I_c	1,09
állapot minősítése	kemény